

Место для товарного
знака предприятия

3020

Транзисторы 2П926А,



2П926Б

опытные образцы
для отработки

ЭТИКЕТКА

ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ В
ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ СХЕМАХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПОСТО-
ЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮ-
ЩЕГО КОМУТАТОРА

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ и В

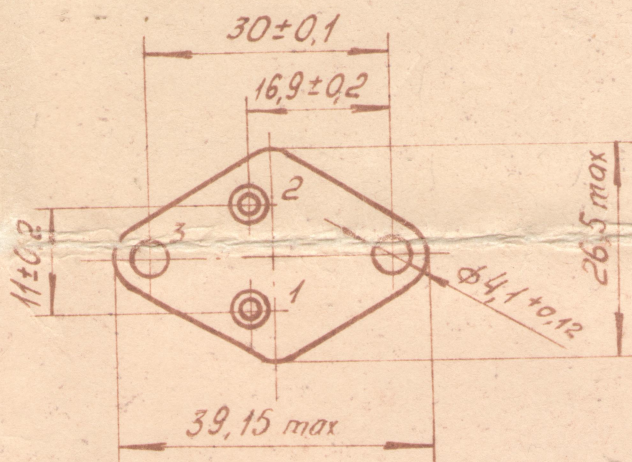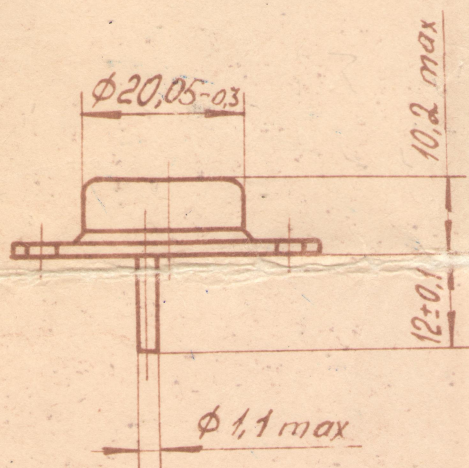

- 1 - затвор
- 2 - исток
- 3 - сток

ХТЗ.365.022 ЭТ

Максименко Т.И.
Кононов В.И.

Дерешев А.И.
Антонов А.И.

Транзисторы
2П926А, 2П926Б

ЭТИКЕТКА

Лист	Лист	Лист
0	1	3

Основные электрические параметры при $t = 25 \pm 10^\circ\text{C}$

Напряжение отсечки, В, не менее:

($U_{си} = 450 \text{ В}, I_c = 3 \text{ мА}$)	2П926А	минус 15
($U_{си} = 400 \text{ В}, I_c = 3 \text{ мА}$)	2П926Б	минус 15

Ток утечки затвора, мА, не более:

($U_{зс} = -15 \text{ В}, U_{зи} = -15 \text{ В}$)	2П926А	1,0
	2П926Б	1,0

Ток затвор-сток обратно смещенного
р-п перехода, мА, не более

($U_{зс} = 475 \text{ В}$)	2П926А	1,0
($U_{зс} = 420 \text{ В}$)	2П926Б	1,0

Крутизна характеристики, мА/В,
не менее:

($U_{си} = 20 \text{ В}, I_c = 4,0 \text{ А}$)	2П926А	2000
	2П926Б	2000

Содержание драгоценных металлов

Драгоценных металлов не содержится

992 444, 08.02.88

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы 2П926А, 2П926Б соответствуют техническим
условиям АА0.339.692 ТУ

Приняты по извещению № _____ от _____

Место для
штампа ОТК



Место для штампа предста-
вителя заказчика



Место для штампа "Перепроверка произведена _____"

Приняты по извещению № _____ от _____

Место для
штампа ОТК

Место для штампа пред-
ставителя заказчика

АТЗ.365.022 ЭТ

Лист

3