


ЭТИКЕТКА

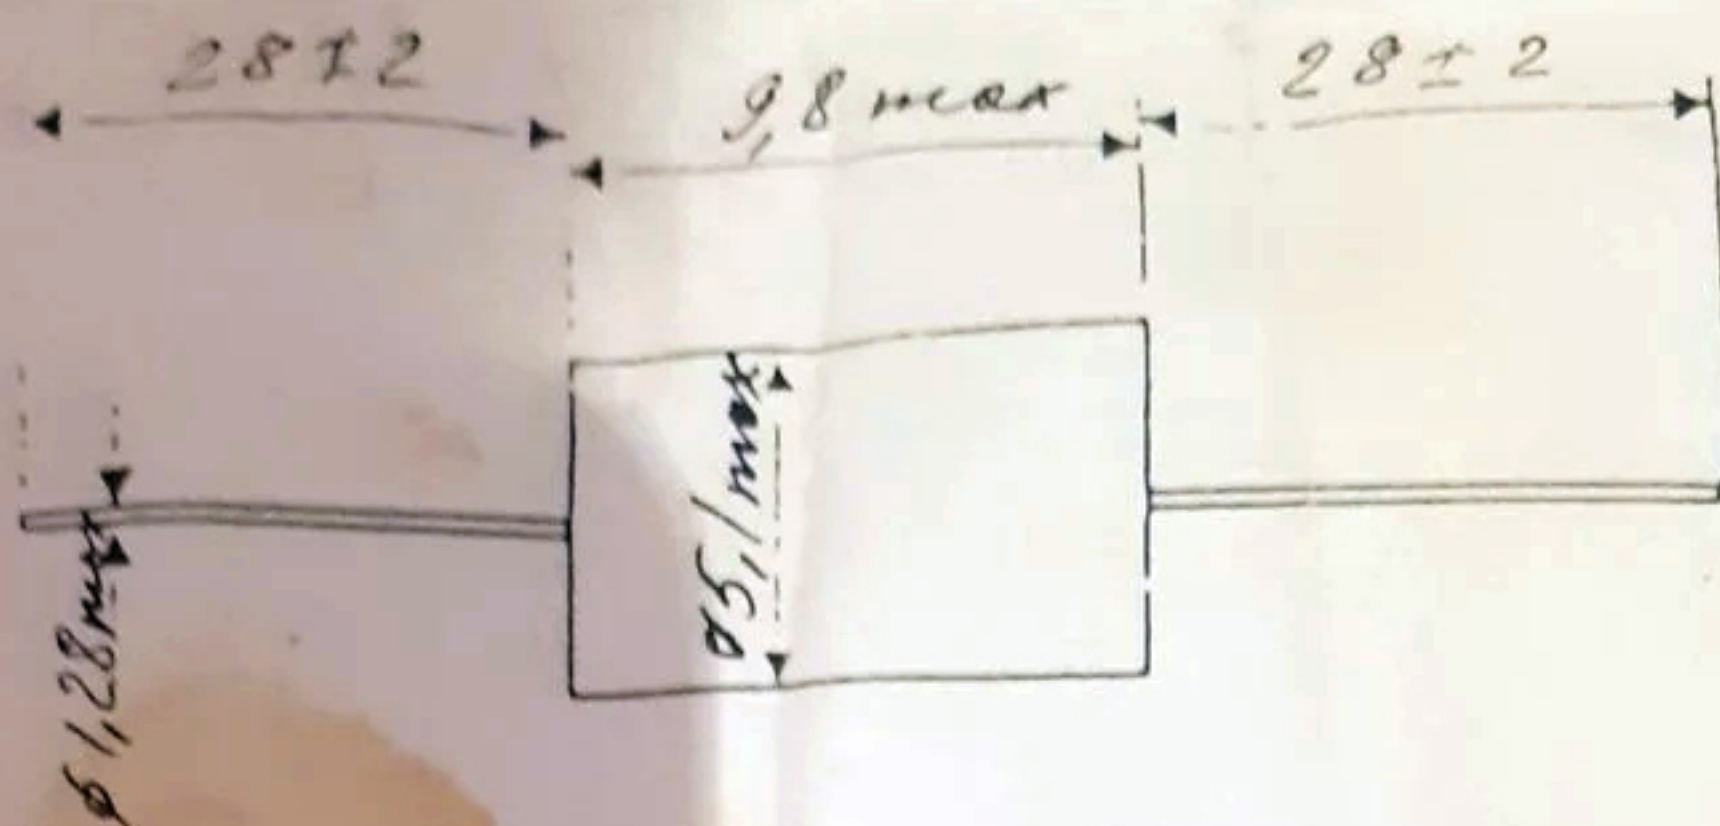

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (при нормальных условиях)

Наименование параметра. единица измерения режим измерения	Букв. обозн.	Норма
Напряжение пробоя, В. при $I_{\text{проб.}} = 1 \text{ мА}$	Uпроб.	29,7-36,3
Импульсное напряжение ограничения, В. не более, при $I_{\text{огр.н. макс}} = 31,5 \text{ А}$	Uогр.н.	47
Постоянный обратный ток, мкА, не более, при $U_{\text{обр.}} = 26 \text{ В}$	Iобр.	5

* - форма импульса экспоненциальная. $T_n = 0,5 \text{ мс}$.

Приборы изготовлены в корпусе типа КЭ - 7Е

Содержание серебра в одном приборе: 0,0982

Приборы симметричные знака полярности не имеют